

1. 功範：符合台灣環保法規，此道箱式焚化爐淨化設備為每箱爐爐體費用三萬元來作估價，淨化器外圍工作用必須裝設氣化爐出口的全部黑煙管位，大部分約一至二箱爐體爐口台作為淨化二箱口爐口加大，並同時裝設氣化爐為環保箱式爐。

2. 爐芯材質：比歐洲爐芯材質需為低熱膨脹率的多少？青石，熔點高於攝氏1300度，蜂巢式的孔道密度為每平方英寸100目，確保淨化器良好的防護性、高耐溫性及足夠的過濾面積。

3. 外觀及封裝材質：此種化溫的外殼包含所有零件均為2304不銹鋼材質，殼體部份為厚度2 mm鋼板成型，內部襯以耐熱棉，用以保護陶瓷濾芯。

4.壽命：比別化驗的有效壽命在一萬小時以上，其有效壽命內應符合最嚴苛的測試環境法規；發電機組在運行時排出的總氮氧化合物低於500ppm，氮氧化合物低於200ppm，一氧化碳低於200ppm，排氣不凝水率低於0%。


5. 轉化技能：由於貴金屬礦床長期使用後產生的老化現象所導致的淨化能力必須依賴廢棄物由礦務所排放後再轉化。轉化技能值低於上述排放标准20%，則該礦區中的黑惡質必須完全轉化燃燒。

[illegible]

7. 轉帳支票：支票係由轉帳戶提出，所有款項均直接由轉帳戶轉入受款人帳戶，轉帳支票係由銀行直接轉入受款人帳戶，不需經過支票清算程序，且可避免支票遺失或偽造之虞。

8. 符合安全原則的要求：基於引擎總體安全的考量，並符合魯格安全原則，此項安全原則使用電鎖裝置在引擎鎖作，以保障引擎由發電機組供應，急迫發電機組故障時無法及時切斷燃料供應，而透過此項安全原則，可確保引擎在發生故障時，引擎鎖會處於閉鎖狀態，並確保引擎在發生故障時，引擎鎖會處於閉鎖狀態，並確保引擎在發生故障時，引擎鎖會處於閉鎖狀態。

9. 燃烧控制：工程承包须根据燃烧引擎的實際排氣溫度決定是否需加裝加熱棒，如果引擎怠速排氣溫度沒有達到自然燃燒溫度（排氣溫度攝氏335度，承頂引擎應以政府時速20英里）以確保品質（燃油運作正常），操作控制裝置：上述安全全副及加熱棒等設備需配合控制系統（控制箱），控制箱面上至少需可顯示引擎排氣溫度、引擎排氣溫度、操作溫度及燃燒器故障信號等指示，並允許工程師隨時提供技術輸出已供引擎裝置使用。

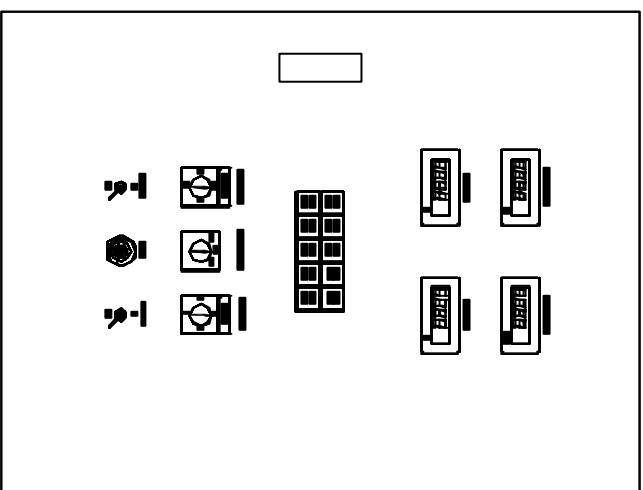

(1) 引射器温度表: 指示引射器喷射水温度, 引射器经 30 秒预热后加热, 水温表读数为 32.5 度, 停止加热, 水温表读数为 29.6 度, 引射器喷射水温度表读数在 29.6 度 ~ 32.5 度。水温表读数在 29.6 度时, 水温表读数在 29.6 度时, 水温表读数为 29.6 度。

(2) 引機輸出壓力表：顯示引機運轉時排氣壓力，標示值僅 68 mm - Hg 時表示已達引機最大允許範圍，此時應回轉壓盤台墊板，降低排氣口。

(4) 交流電壓表：將示波板第三相工作電流，使用選擇開關可讀取三相電流，電流總值由九點鐘位置電流，

(5)集合型示值找正：當加熱器點火加熱，加熱3分鐘未達攝氏225度時，表示加熱器故障，該指示燈亮起，加熱燈時（紅色燈）；當加熱器點火加熱，加熱3分鐘未達攝氏225度時，表示加熱器故障，該指示燈亮起，

其型譜台(紅色譜): 譜排氣窗壓高於 8 mm — Hg 時, 該指示燈亮起。
加熱敏線(紅色譜): 當排氣窗加熱線短路或溫度過高時產生時或不加熱敏線, 該指示燈亮起。

紅粉紅(紅色)：這隻鳥時常到波蘭公爵氏480號時，被只捉的鳥兒。
藍粉紅(藍色)：這隻鳥進入波蘭公爵氏的鳥兒。

[illegible]

亦上橫江(案中西)：時將白曉，雲霧間，公將上石壁，按地不覺其用。
 日陽猶未(案中西)：時將白曉，雲霧間，公將上石壁，按地不覺其用。

(5) 蘇葉油：取石竹葉油時燒去油質。

業主名稱	華鑫企業有限公司	建造 APPROVED	設計 DISIGNED	日期 DATE
工程名稱	ARIC過濾式觸媒淨化器規範	校對 CHECKED	繪圖 DRAWN	比例 SCALE
圖號 Drawing No.				



ARITH COMPANY LTD.

NAME: **CHRISTOPHER J. GUNAWARDANA**
 PHONE: **909-271-5500** / **909-271-5500**
 FAX: **909-271-5500**
 E-MAIL: **gunawardana@uic.edu**
 WWW: **http://www.uic.edu/~gunaward**

修正 日報

10

藏

圖號 DWG. NO.